

Oddział Gastroenterologii - Pracownia Endoskopowa
Gimnazjalna 41B
26-200 Końskie
tel. 41 390-22-67
REGON 260076450 NIP 6581705655

Badanie z dnia: 2026-09-10 10:15

Numer: 27336

Lekarz: Marta Jastrzębska

Pacjent: SYLWIA SZMARKIETA

PESEL: 84052615546 Data ur.: 1984-05-26 Wiek: 42 lata Płeć: K

Adres: 26-212 Cisownik, -

Tel.: 502623818 Nr karty: 311202

Aparat: Kolonoskop EC38-i10S2 Pentax K110149


Opis badania Przygotowanie: Fortrans Stopień oczyszczenia wg BBPS: P-2, S-3, L-3=8/9
Per rectum: okolica okołodbytowa niezmieniona, napięcie zwieraczy prawidłowe, w zasięgu palca bez patologii.


Aparat wprowadzono do kątnicy uwidaczniając ujście wyrostka robaczkowego i zastawkę krętniczo-kątniczą a następnie do prawidłowego końcowego odcinka jelita krętego. Błona śluzowa jelita grubego prawidłowa. Kanał odbytu w inwersji i na wprost prawidłowy.

Dgn. Endoskopowo norma.

Zalecenia W razie wystąpienia silnych bólów brzucha, zatrzymania gazów i stolca proszę w trybie pilnym zgłosić się do szpitala.

Wynik badania należy skonsultować z lekarzem kierującym.

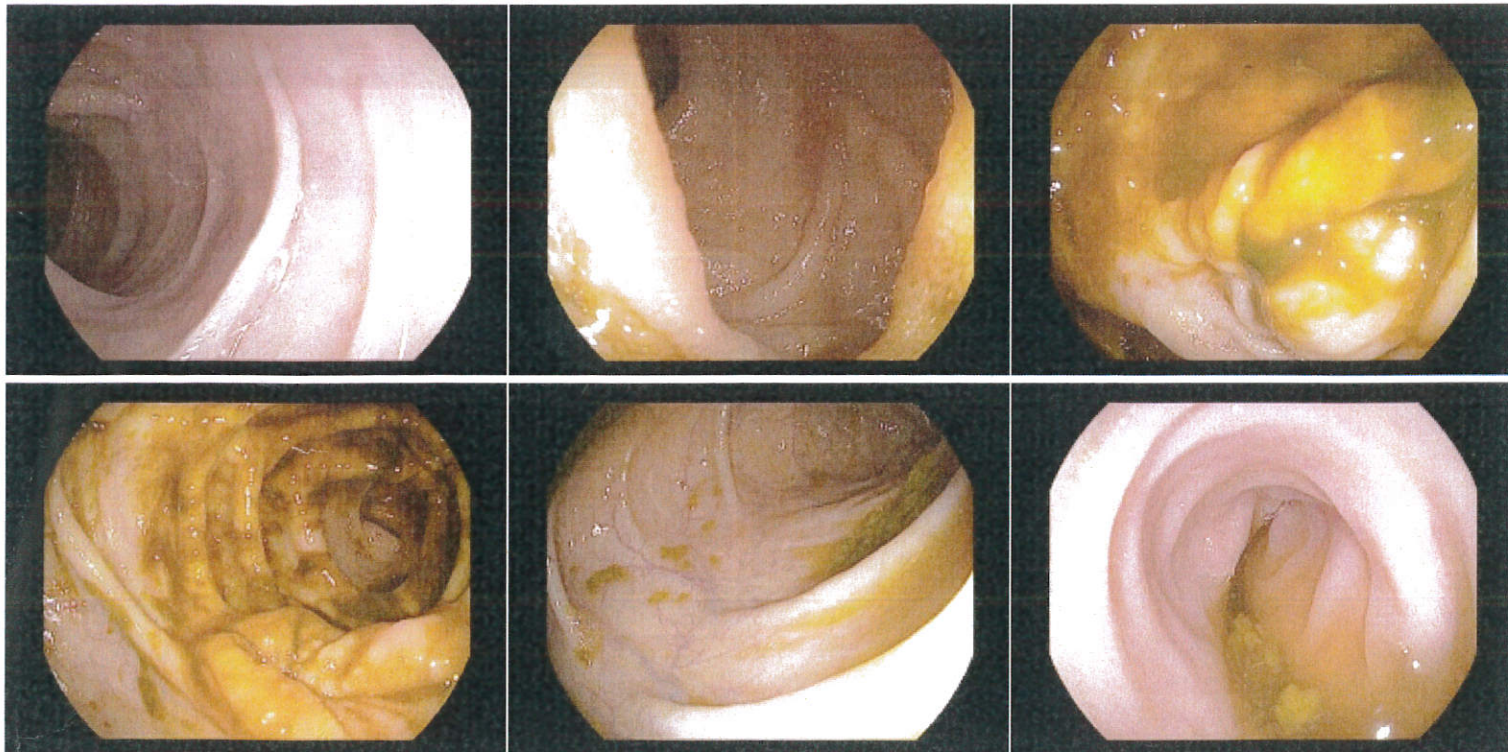

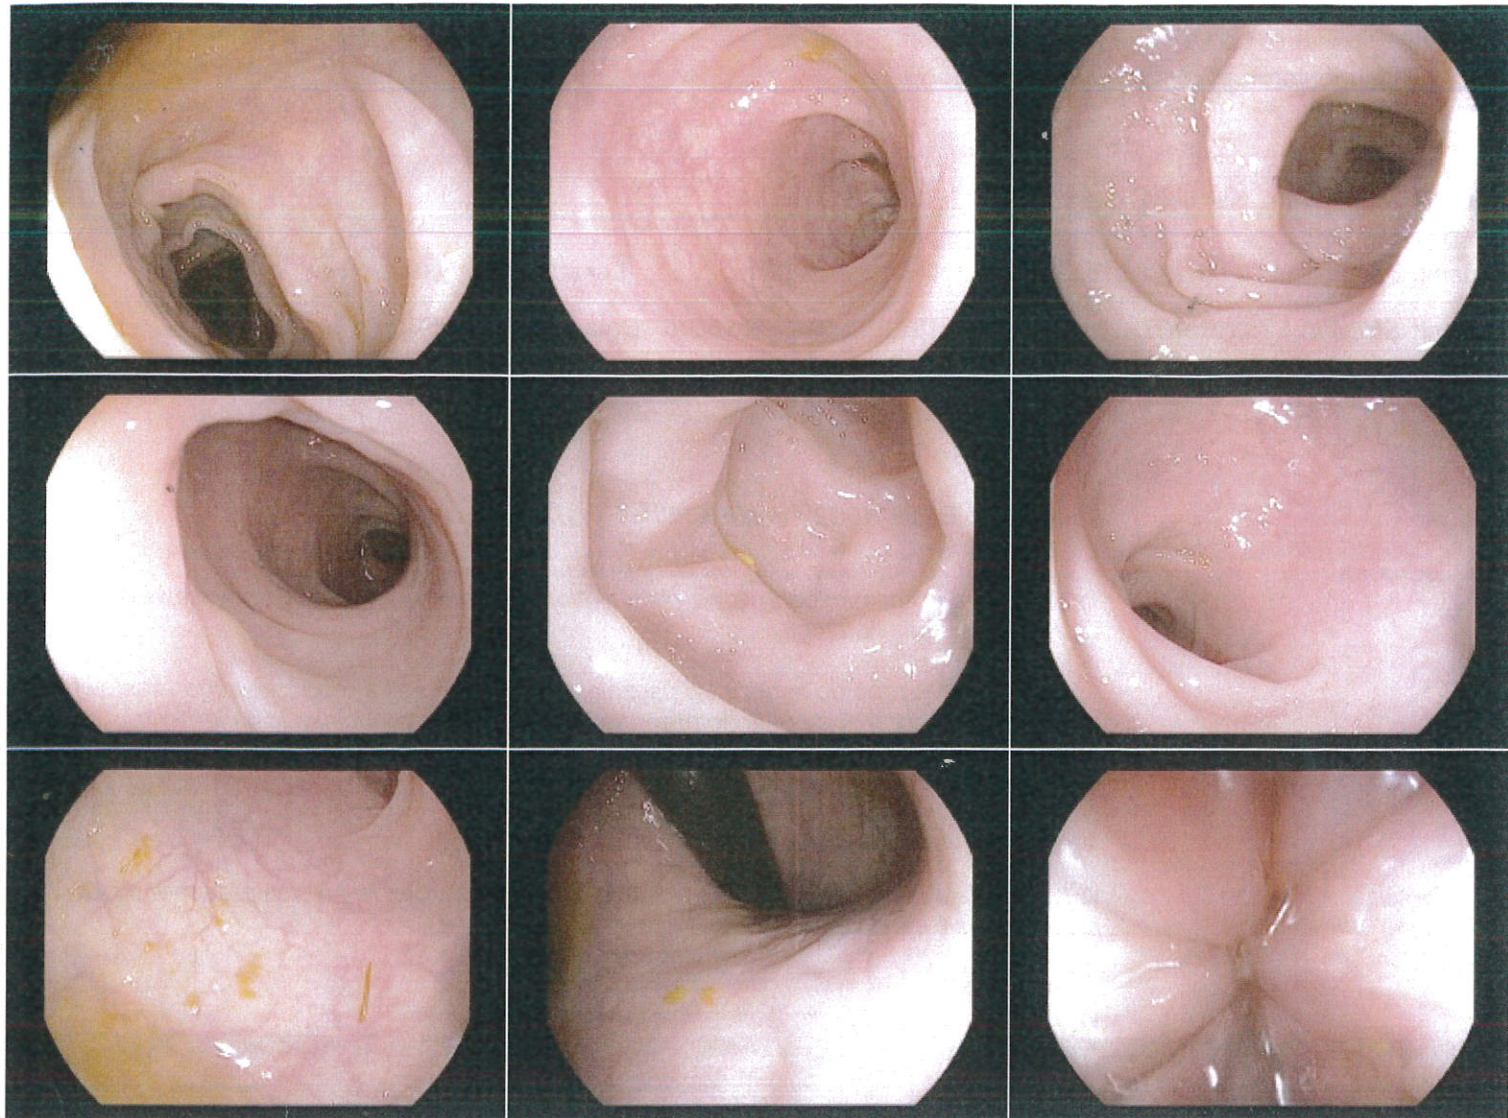

Lek. Marta Jastrzebska
 Spec. Chorób Wewnętrznych
 Specjalista Gastroenterologii
 4193875

Podpis lekarza